



170002283545



(2017)国认监认字(603)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号：JS2019VE0285



样品名称： Fit+电热执行器

Sample Name

委托单位： 弗兰科希建筑技术（杭州）有限公司

Applicant

检验类别： 委托检验

Test Type

国家节水器具产品质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Testing of Water-saving Appliances



国家节水器具产品质量监督检验中心



检验报告 (TEST REPORT)

第1页, 共2页

报告编号 No: JS2019VE0285

委托单位 Applicant	弗兰科希建筑技术 (杭州) 有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	---	委托日期 Consign Date	2019年06月18日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2019年06月18日
样品名称 Sample Name	Fit+电热执行器	样品数量 Sample Quantity	3台
型号/规格 Type/Specification	230v 常闭型	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	弗兰科希建筑技术 (杭州) 有限公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot No	2019年06月05日	商标 Trade Mark	FRAENKISCHE 德国适加
检验依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	JB/T 8219-2016 《工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构》 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP代码)》		
检验项目 Test Item	回差, 绝缘电阻, 防水试验, 外观, 绝缘强度, 额定行程时间误差		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品经检验, 回差、绝缘电阻、绝缘强度、外观、额定行程时间误差按照JB/T 8219-2016 《工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构》检验, 检验结果见报告页, 防水试验符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP代码)》的指标要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019年06月25日 Issued by (Stamp)</p>		
附注 Remarks	本检验结果仅对来样负责。		

批准: Approved by:

审核: 王永超 Inspected by:

主检: 张宇鹏 Tested by:

国家节水器具产品质量监督检验中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: JS2019VE0285

第2页, 共2页

序号	检验项目	检验依据	指标要求	检验结果	单项判定
1	回差	JB/T 8219-2016	执行机构的回差由测得的各试验点的正、反行程基本误差之间最大代数差的绝对值来确定。0.5级≤0.5%。	0.5级; 误差:0.5%	—
2	绝缘电阻	JB/T 8219-2016	电源端子与机壳间电阻≥50MΩ。	>50MΩ	符合
3	额定行程时间误差	JB/T 8219-2016	0.5级: ±20%	11%	—
4	外观	JB/T 8219-2016	紧固件不得松动, 可动部件应灵活可靠。具有显示功能的执行机构的显示画面目测清晰, 无损伤漏液、缺失字符、乱码。	样品紧固件未松动, 可动部件灵活可靠。具有显示功能的执行机构的显示画面目测清晰, 无损伤漏液、缺失字符、乱码。	符合
5	绝缘强度	JB/T 8219-2016	源端子与机壳间试验电压1500V, 频率50Hz, 不出现击穿与飞弧。	样品未出现击穿与飞弧。	符合
6	防水试验	GB/T 4208-2017	使用淋水喷嘴, 水流量为(10±0.5)L/min, 试验时间至少5min, 试验后, 通电应能正常工作。	样品试验后, 通电能正常工作。	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)



***** 结 束 *****

注意事项 NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

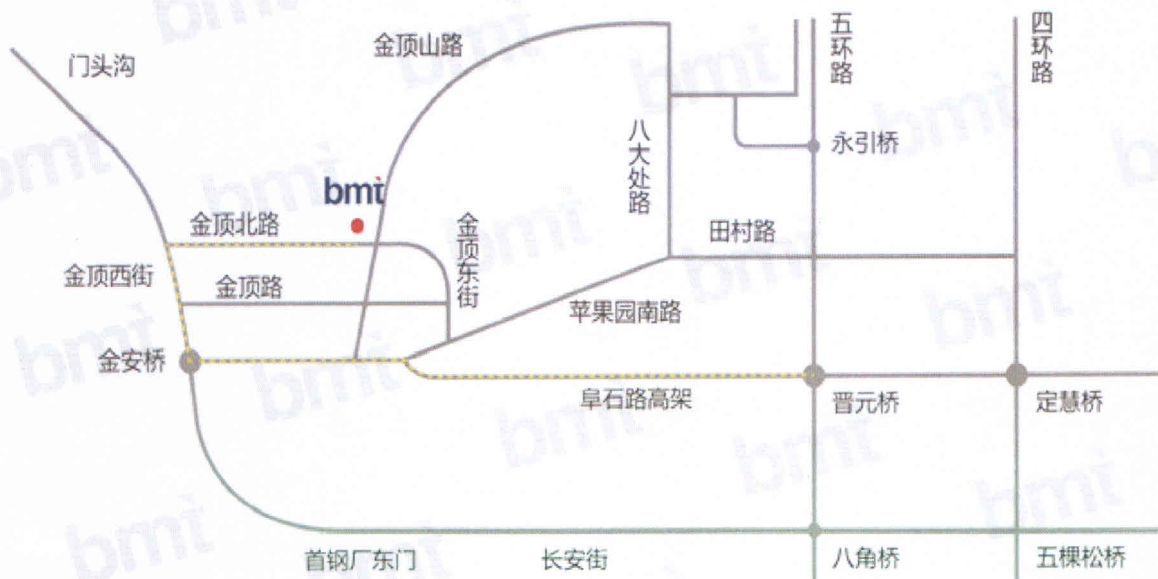

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No.69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web) : www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线 : 400-0330-789