



180002281868



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1449

# 检测报告

TEST REPORT

报告编号: JS2020VE0673



样品名称: 排气泄水阀

Sample Name

委托单位: 嘉科米尼采暖制冷科技(北京)有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center





检测报告 (TEST REPORT)

报告编号№: JS2020VE0673

本报告正文第 1 页 共2 页

委托单位 Applicant	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	检测类别 Test Type	委托检测
受检单位 Inspected Entity	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	收样日期 Receive Date	2020年07月14日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	检测日期 Test Date	2020年07月28日
样品名称 Sample Name	排气泄水阀	样品数量 Sample Quantity	1个
型号/规格 Type/Specification	DN25	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	嘉科米尼股份公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot No	---	商标 Trade Mark	
检测依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》		
检测项目 Test Item	壳体试验, 密封试验		
检测结论 Test Conclusion	<p>该样品经检测, 所检项目符合GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》的指标要求。</p> <p>签发日期: 2020年07月31日 Issued by (Stamp)</p>		
附注 Remarks	本检测结果仅对收到的样品负责		

批准:  
Approved by:

赵钢

审核:  
Inspected by:

王永超

主 检:  
Tested by:

张宇鹏

# 国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

## 检 测 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: JS2020VE0673

本报告正文第 2 页 共2 页

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	壳体试验	GB/T 13927-2008	试验压力: 2.1MPa (试验介质为液体-水, 试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.5倍, 最大工作压力: 1.4MPa), 稳压15s, 不应有结构损伤, 不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处, 试验介质为液体时, 不得有明显可见的液滴或表面潮湿。	样品无结构损伤, 无渗漏, 无明显可见的液滴、无表面潮湿。	符合
2	密封试验	GB/T 13927-2008	试验压力: 1.54MPa (试验介质为液体, 试验压力至少为20℃时允许最大工作压力的1.1倍, 最大工作压力: 1.4MPa), 稳压15s, 不允许有可见泄漏通过阀瓣, 阀座背面与阀体接触面等处, 应无结构损伤。试验持续时间内, 试验介质通过密封副的最大泄漏率: 非金属弹性密封副阀门应无可见泄漏。	样品无结构损伤, 无泄漏。	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;  
 联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)

\*\*\*\*\* 结 束 \*\*\*\*\*

**注意事项****NOTICE**

1.报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.不得部分复制本报告；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

Parts of a report are not taken out of context; duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检测仅对收到的样品负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

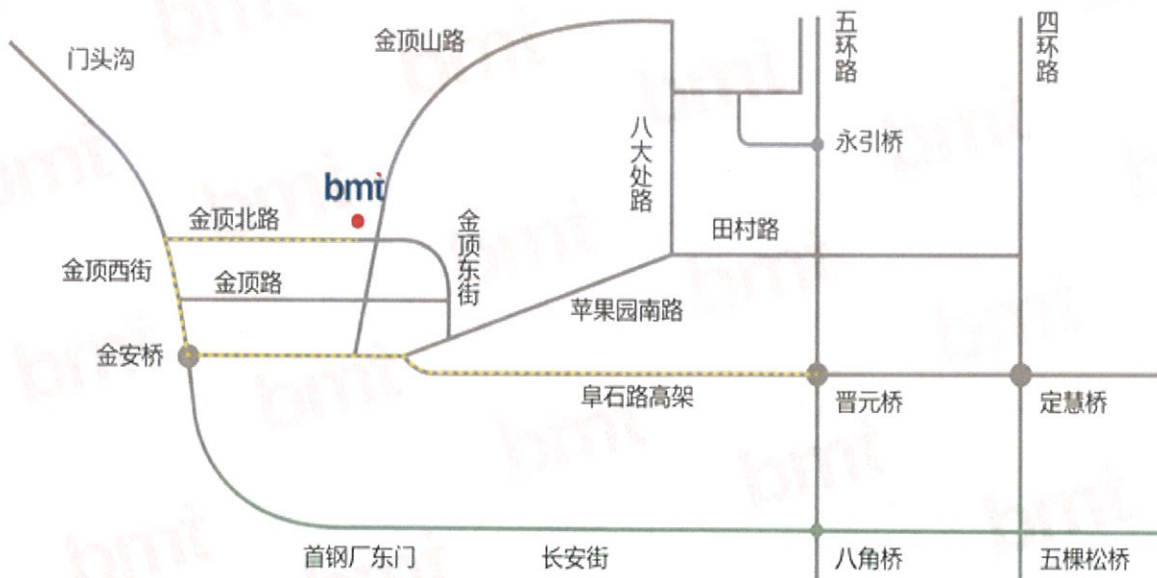

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No. 69 Jin Ding North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web) : [www.bmtbj.cn](http://www.bmtbj.cn)

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线：400-0330-789