



180002281868



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1449

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号: JS2021VE1279



样品名称: 简易分集水器

Sample Name

委托单位: 嘉科米尼采暖制冷科技(北京)有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center





国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检测报告 (TEST REPORT)

报告编号№: JS2021VE1279

委托单位 Applicant	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	检测类别 Test Type	委托检测
受检单位 Inspected Entity	嘉科米尼采暖制冷科技 (北京) 有限公司	收样日期 Receive Date	2021年11月10日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	检测日期 Test Date	2021年11月26日
样品名称 Sample Name	简易分集水器	样品数量 Sample Quantity	1套
型号/规格 Type/Specification	DN25	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	嘉科米尼股份公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot №	---	商标 Trade Mark	
检测依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	GB/T 29730-2013 《冷热水用分集水器》		
检测项目 Test Item	外观, 气密性, 压力强度		
检测结论 Test Conclusion	<p>该样品经检测, 所检项目符合GB/T 29730-2013 《冷热水用分集水器》的指标要求。</p> <p>签发日期: 2021年12月05日 Issued by (Stamp)</p>		
附注 Remarks	本检测结果仅对收到的样品负责。		

批准: 李延军  
Approved by:

审核: 王永超  
Inspected by:

主检: 王昭然  
Tested by:

# 国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

## 检 测 报 告 (TEST REPORT)

第 2 页 共 2 页

报告编号№: JS2021VE1279

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观	GB/T 29730-2013	分集水器主体直径为DN25时，支路数量不宜大于6路。	样品主体直径为DN25，支路数量为5路。	符合
		GB/T 29730-2013	分集水器主体表面应有生产厂商商标或识别标志，标志应清晰耐久。	样品主体表面有生产厂商商标、识别标志，标志清晰耐久。	符合
		GB/T 29730-2013	分集水器主体上应配有排气阀。	样品主体上配有排气阀。	符合
		GB/T 29730-2013	分集水器内外表面应光洁，无裂纹、砂眼、锈蚀、冷隔、夹渣、凹坑及其他影响性能的缺陷，螺纹不应断扣或有磕碰损伤。	样品内外表面光洁，无裂纹、砂眼、锈蚀、冷隔、夹渣、凹坑及其他影响性能的缺陷，螺纹无断扣、无磕碰损伤。	符合
2	气密性	GB/T 29730-2013	在(20±2)kPa压力下，保持压力15s，分集水器主体不应渗漏。	在20kPa压力下，保持压力15s，样品主体无渗漏。	符合
3	压力强度	GB/T 13927-2008	在1.5倍额定压力的水压下，保持分集水器的压力10min，分集水器主体不应泄漏。额定压力:0.8MPa。	样品主体无泄漏。	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路17号；

联系电话：4000330789、010-60344954。

(本页以下空白)

\*\*\*\*\* 结 束 \*\*\*\*\*

## 注意事项

## NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.不得部分复制本报告；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

Parts of a report are not taken out of context; duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况下，委托检测仅对收到的样品负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

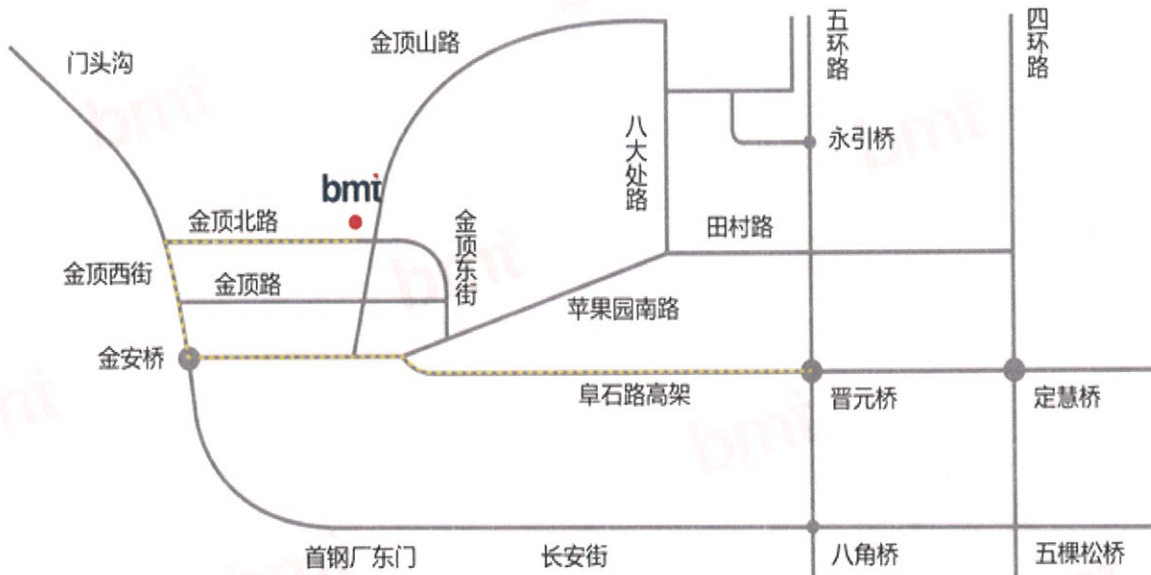

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西路出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No.69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789